



Dispositivo de Cierre

Norma Referencial: Especificación Técnica Propia.

USO


Accesorio utilizado en la válvula de paso termoplástica con niple telescópico de 15, 20 y 25 MM, para el corte simple de una conexión domiciliaria. Se cierra la válvula de paso con niple telescópico, luego se retira la manija y se reemplaza con el dispositivo de cierre, el cual debe montarse sobre el tope de la válvula, luego ajustar el tornillo de triple incisión asegurando el dispositivo, finalmente se coloca la tapita, utilizando pegamento para PVC. Y para reaperturar, se deberá romper la tapita superior.

COMPONENTES


1. Tapita : PVC-U.
2. Cuerpo del dispositivo : PVC-U.

ENsayos

Inspección Dimensional

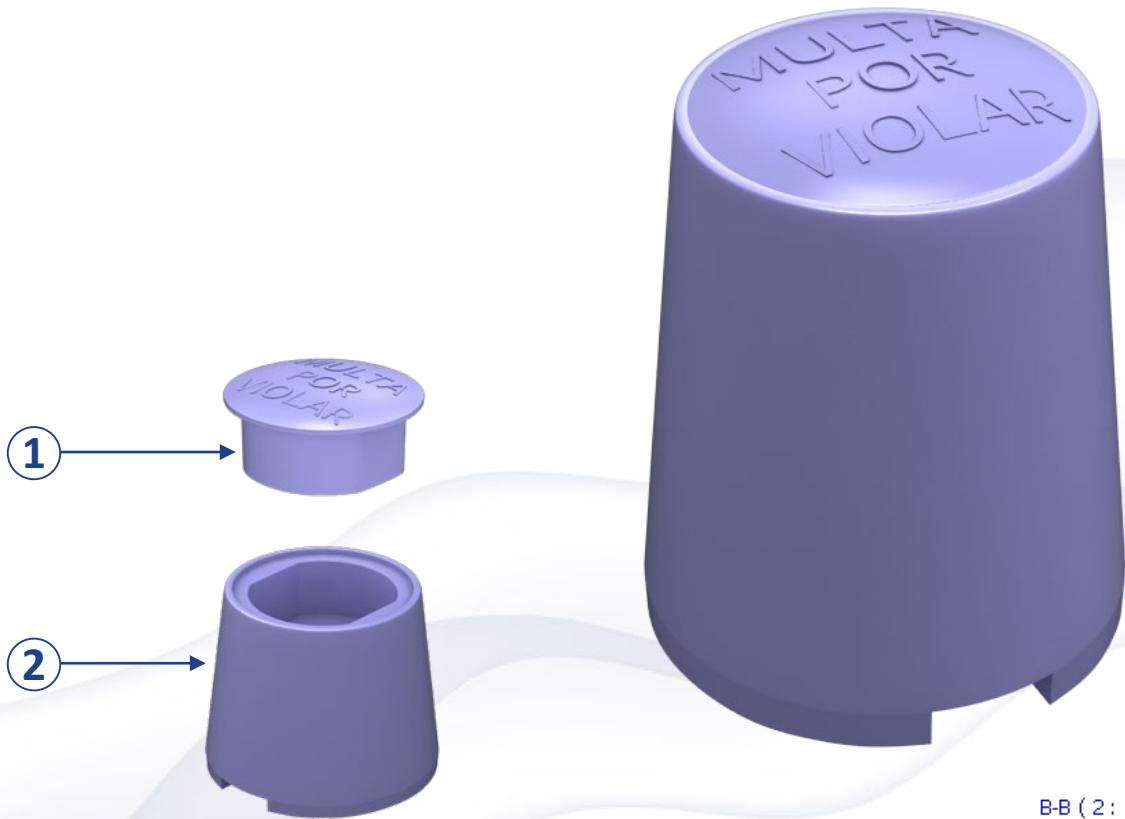

B-B (2:1)

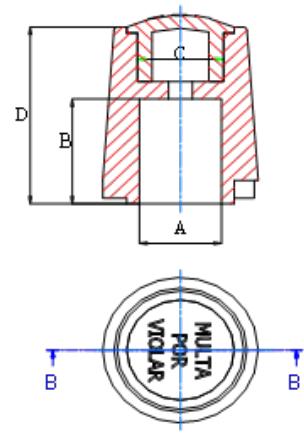

Código	Diametro A (mm)	Longitud B (mm)	Diametro C (mm)	Longitud D (mm)
30066001	$\varnothing 13.8$ + 0.10 - 0.00	17.8 ± 0.2	$\varnothing 13.6$ + 0.15 - 0.00	30 ± 0.15
30066002	$\varnothing 16.75$ + 0.15 - 0.50	18.2 ± 0.2	$\varnothing 18.0$ + 0.15 - 0.50	31.6 ± 0.15