



Racor

Norma Referencial: NTP 399.089 - 2006

USO


Accesorio que se utiliza para instalar una conexión domiciliaria. El Racor sin rosca se conecta a la válvula de toma y a los tubos y codos de PVC que van a la caja porta medidor y el Racor con rosca se conecta a una válvula de paso antes y después del medidor de agua.

COMPONENTES

1. Niple con Rosca : PVC-U
2. Tuerca de Acople : PVC-U
3. Empaquetadura : NBR

ENSAYOS

- Presión Nominal (PN) : PN - 10
 Dimensiones de Roscas . : ISO 7/1 / ISO 228-1
 Prueba de presión Hidrostática : 20bar por min

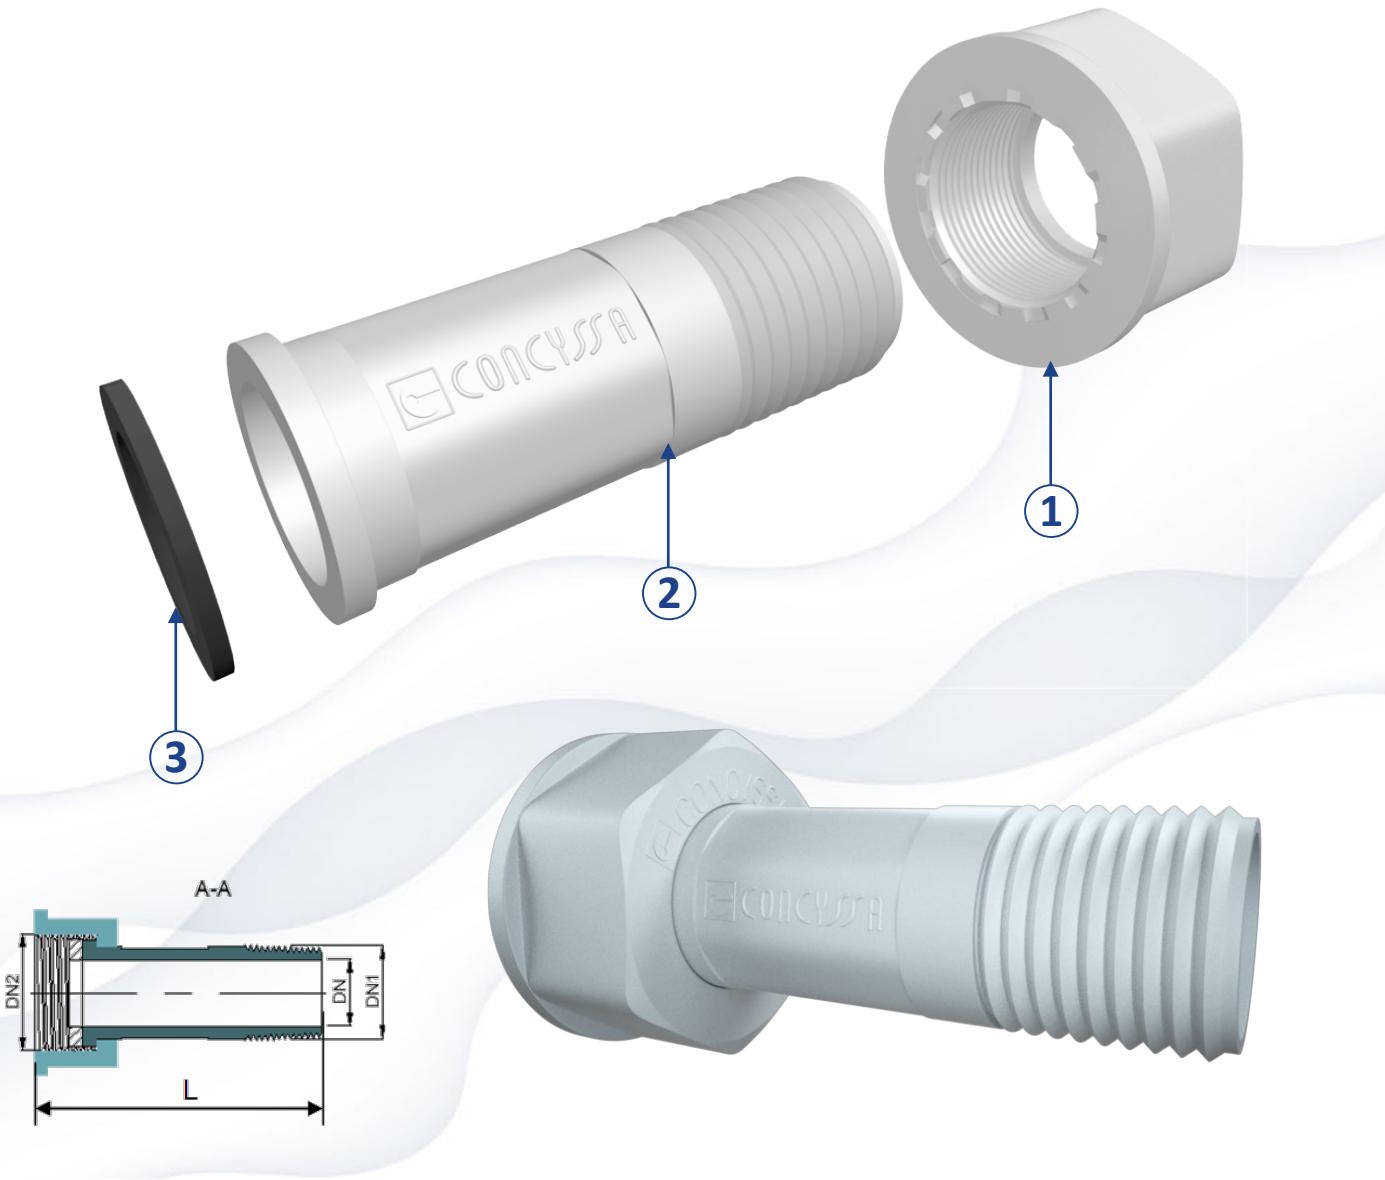

Código	Diámetro Nominal DN	DN1		DN2	Longitud L (+/- 0.1mm)	Resistencia al torque daN.m (mínimo)	Peso Aprox. (g)
		ISO 7/1		ISO 228-1			
		Tipo de rosca	Ø Exterior (+/- 0.3mm)	Tipo de rosca			
100_00001	15	R 1/2"	20.96	G 3/4"	68.3	4.0	28
100_00002	10	R 3/4"	26.44	G 1"	72.0	8.0	44
100_00003	25	R 1"	33.25	G 1 1/4"	85.6	13.0	66